


納入品図面

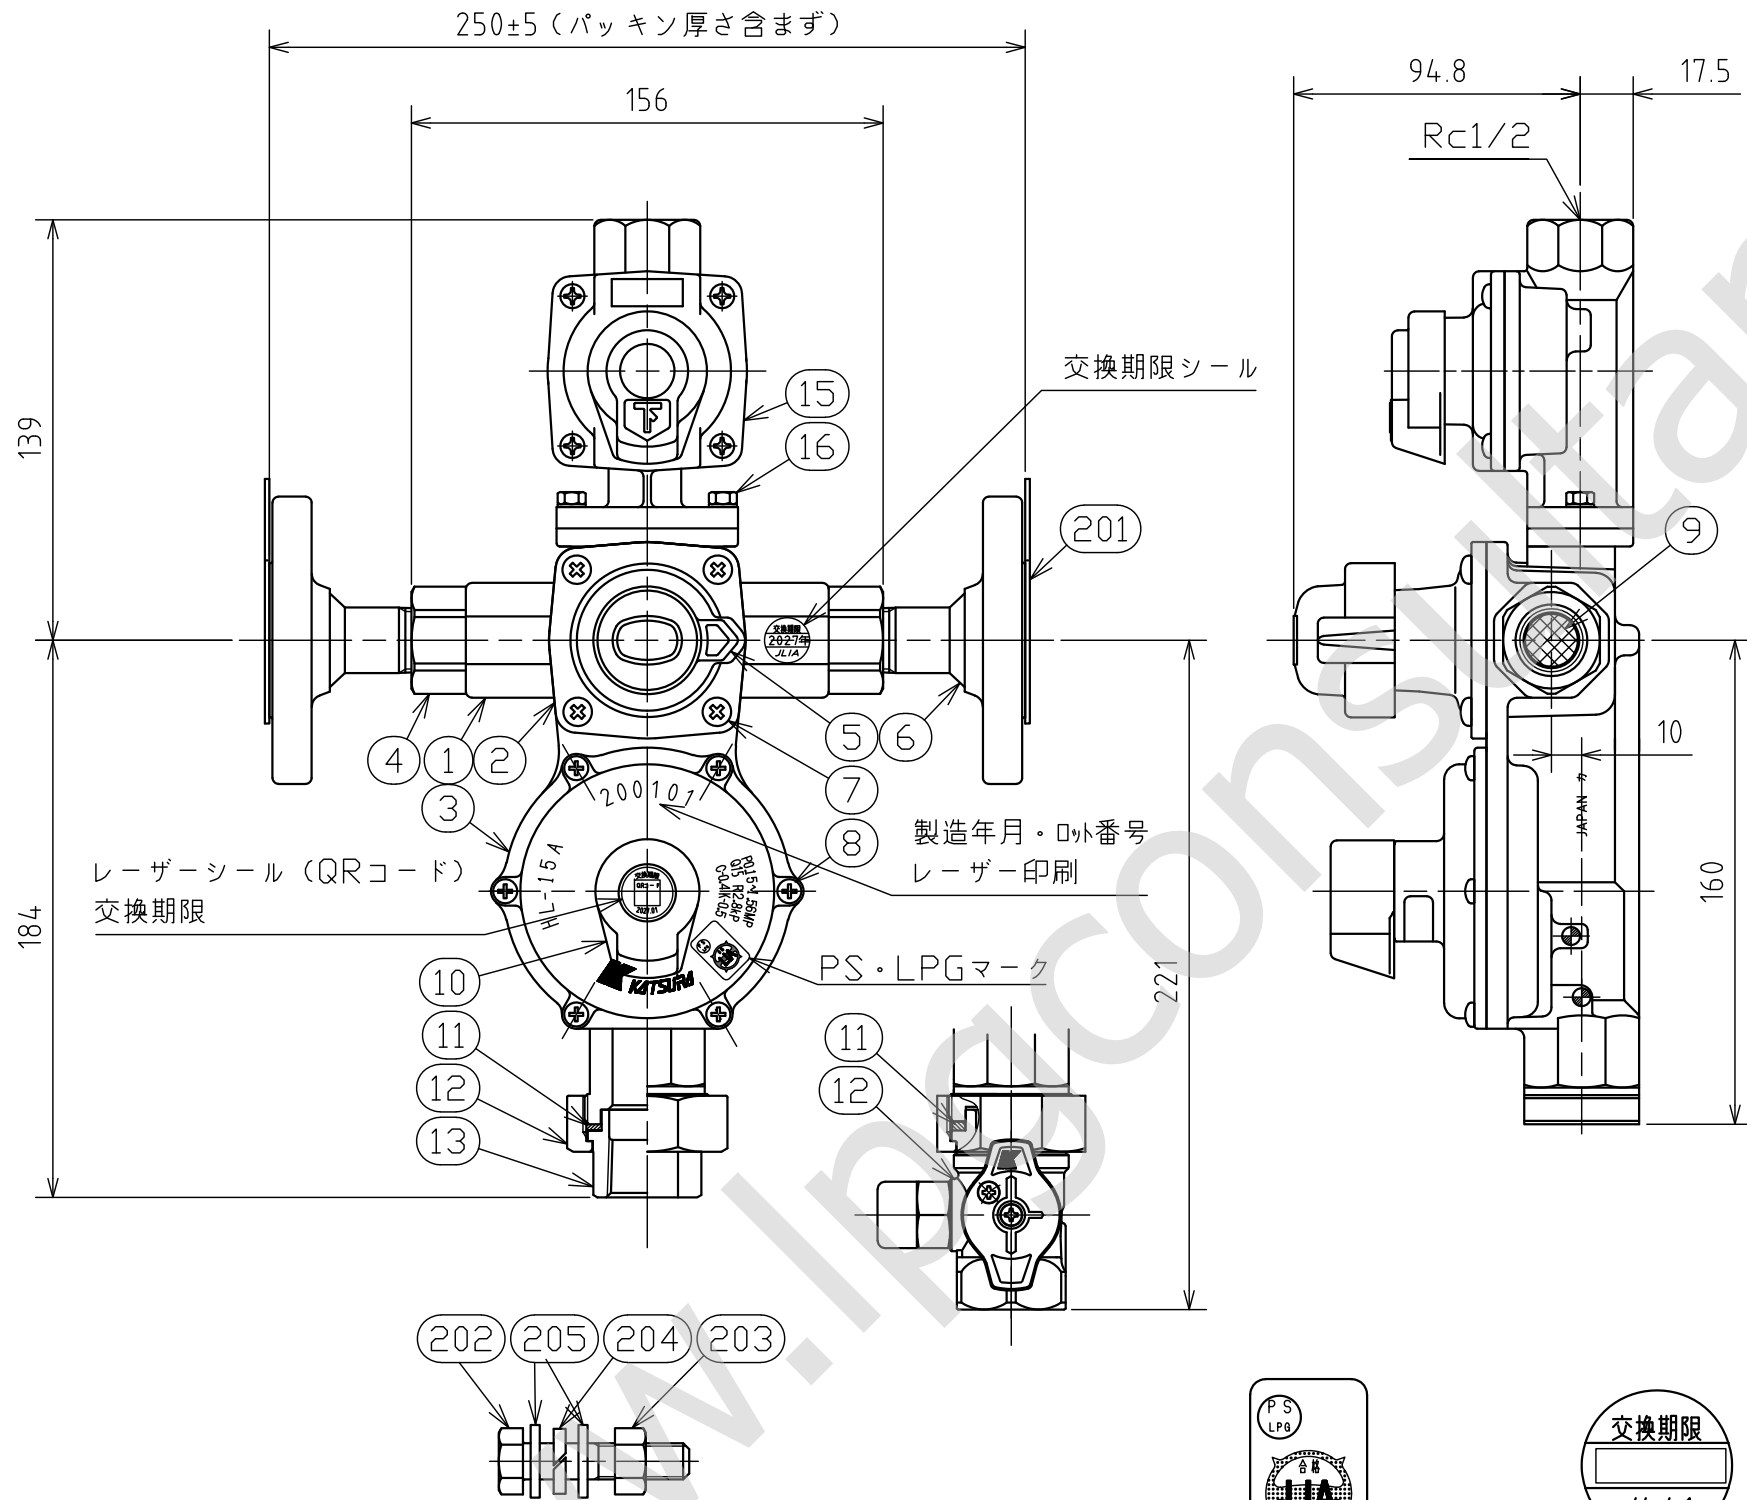

PS・LPGマーク（LIA合格証）

交換期限シール

- ・PS・LPGマーク（LIA合格証）が貼付してあります。
- ・LIA：経済産業省指定検定機関
一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会
- ・7年後の交換期限を明示したシールを貼付してあります。

番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	本体	アルミダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
2	一次側カバー	アルミダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
3	二次側カバー	アルミダイキャスト	1	アルマイト処理, 塗装
4	一次シート金具	真鍮	2	
5	切替ハンドル	樹脂	1	
6	フランジ継手	Ass'y	2	塗装 ※Fタイプのみ
7	M5×12なべ小ねじ	ステンレス	4	ジオメット処理
8	M4×12なべ小ねじ	ステンレス	6	ジオメット処理
9	フィルター	FBA	2	
10	キャップ	樹脂	1	グレード: 101-87
11	パッキン	合成ゴム	1	耐LPG
12	ユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ ※Lタイプのみ
13	ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ ※Lタイプのみ
14	3/4B検査孔付ボールガス栓	Ass'y	1	※Zタイプのみ
15	子調整器	Ass'y	1	本体, カバー: アルマイト処理, 塗装
16	M5×16十字穴付六角ボルト	ステンレス	2	座金付

梱包部品

番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
202	M12×55 六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理 ※Fタイプのみ
203	M12 六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理 ※Fタイプのみ
204	M12 バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理 ※Fタイプのみ
205	M12 平座金	ステンレス	16	ジオメット処理 ※Fタイプのみ
206	I型漏えい検知装置	Ass'y	1	
207	取扱説明書 (調整器)		1	
208	取扱説明書 (I型漏えい検知装置)		1	
209	保証書		1	
210	検査成績書		1	
211	取扱説明書 (3/4B検査孔付ボールガス栓)		1	※Zタイプのみ
212	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
213	子出口継手	真鍮	1	

仕 様

型 式		HL-15AU	HL-15AZ	HL-15AFU	HL-15AFZ
入口接続		Rc1/2 ねじ		15A フランジ	
出口接続品		低圧メスユニオン	検査孔付ねじガス栓	低圧メスユニオン	検査孔付ねじガス栓
出口接続		Rc3/4 ねじ			
容 量		15kg/h			
耐 圧 試験圧力	高圧部	2.6MPa			
	中圧部	0.8MPa			
	低圧部	0.3MPa			
気 密 試験圧力	高圧部	1.56MPa			
	中圧部	0.225MPa			
	低圧部	5.50kPa			
入口圧力範囲		0.15～1.56MPa			
出口圧力範囲		2.55～3.30kPa			
閉塞圧力		3.50kPa以下			
補給開始圧力		0.15MPa以下			
安全弁作動開始圧力		5.60～8.40kPa			
安全弁作動停止圧力		5.04～8.40kPa			
親調整器作動開始流量		0.4±0.38kg/h			
子調整器最大流量		0.5kg/h以下			

殿

出図 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
		島 田	杉 山	川 手	
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				HL-15A-N
	2019/11/1				
2:5	KATSURA CO.,LTD.				図番 (DWG. No.)
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)					00
					104561001