





納入品図面

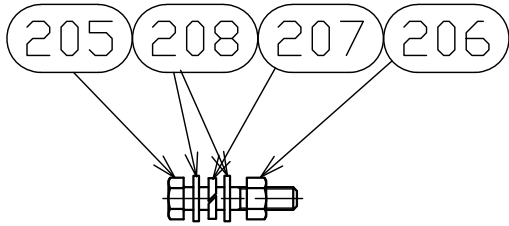

梱包部品				
番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	20Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
205	M12×60 六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理
206	M12 六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理
207	M12 パネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理
208	M12 平座金	ステンレス	16	ジオメット処理
209	I型漏洩検知部	Ass'y	1	
210	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
211	子出口継手	真鍮	1	

番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 (REMARKS)
1	KA-50B	Ass'y	1	
2	KLS-50AM	Ass'y	1	Mタイプに使用
	KLS-50A	Ass'y	1	Mなしタイプに使用
3	ストレーナー	ステンレス	1	60メッシュ
4	11/4Bニップル	鉄	1	電気亜鉛メッキ Bタイプのみ
5	11/4Bボールバルブ	Ass'y	1	Bタイプのみ
6	子調整器	Ass'y	1	本体 }アルマイト処理, カバー}塗装

		仕 様			
型 式		HL-50CMFU	HL-50CMFB	HL-50CFU	HL-50CFB
容 量		5 0 k g / h			
入 口 接 続		2 0 A フ ラ ン ツ			
出 口 接 続		1 1 / 4 B ユ ニ オ ン	1 1 / 4 B ボ ー ル バ ル ブ	1 1 / 4 B ユ ニ オ ン	1 1 / 4 B ボ ー ル バ ル ブ
重 量		1 0 . 6 k g	1 2 . 2 5 k g	1 0 . 6 k g	1 2 . 2 5 k g
耐 圧 試 験 圧 力	高 圧 部	2 . 6 M P a			
	中 圧 部	0 . 8 M P a			
	低 圧 部	0 . 3 M P a			
気 密 試 験 圧 力	高 圧 部	1 . 5 6 M P a			
	中 圧 部	0 . 1 5 M P a			
	低 圧 部	5 . 5 0 k P a			
入 口 圧 力 範 囲		0 . 1 ~ 1 . 5 6 M P a			
出 口 圧 力 範 囲		2 . 5 5 ~ 3 . 3 k P a			
閉 塞 圧 力		3 . 5 k P a 以 下			
補 給 開 始 圧 力		0 . 1 M P a 以 下			
安全弁作動開始圧力		5 . 6 ~ 8 . 4 k P a			
安全弁作動停止圧力		5 . 0 4 ~ 8 . 4 k P a			
親調整器作動開始流量		0 . 4 ± 0 . 3 8 k g / h			
子調整器最大流量		0 . 5 k g / h 以 下			

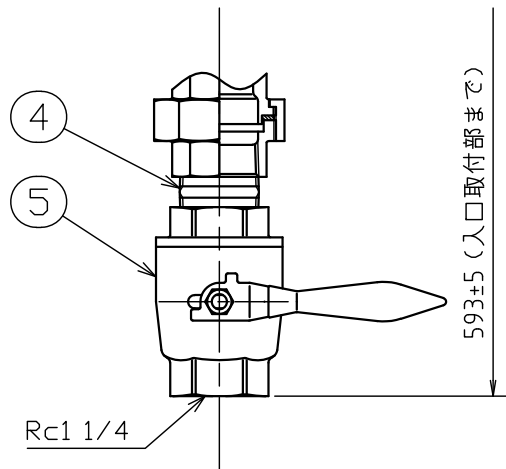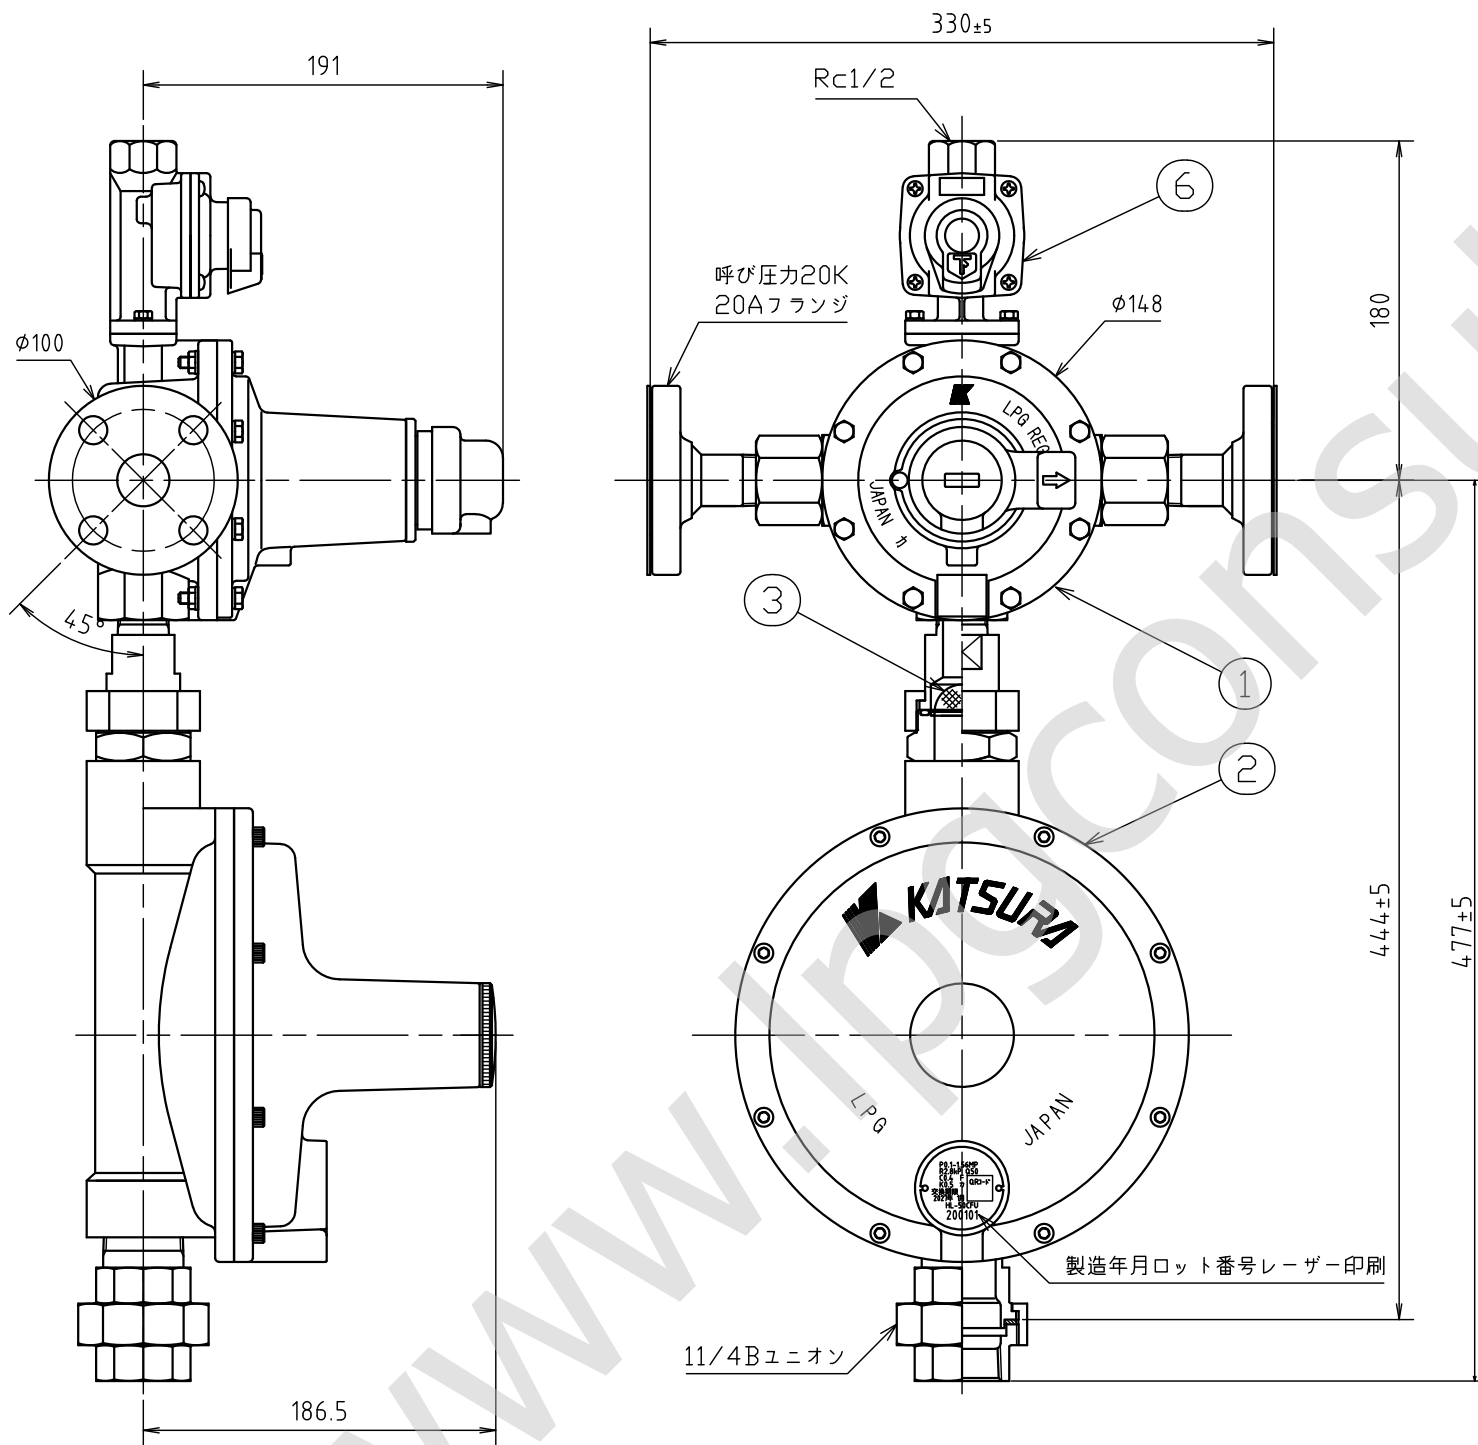

LIA検査合格証紙

- ・LIA検査合格証紙が貼付してあります。
- ・LIA：経済産業省指定検定機関
財団法人日本エルビーガス機器検査協会

					殿	
出図 (ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称 (TITLE)	
		島田	杉山	川手	切替型漏えい検知装置	
					HL-50C-N	
尺 度 (SCALE)	日付 (DATE)				図番 (DWG. No.)	
1:4	2019/11/1				00	
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				105365201	